


ESQUEMA DE CONEXÃO CCP - AEROTERMIA OU 2/4 TUBOS

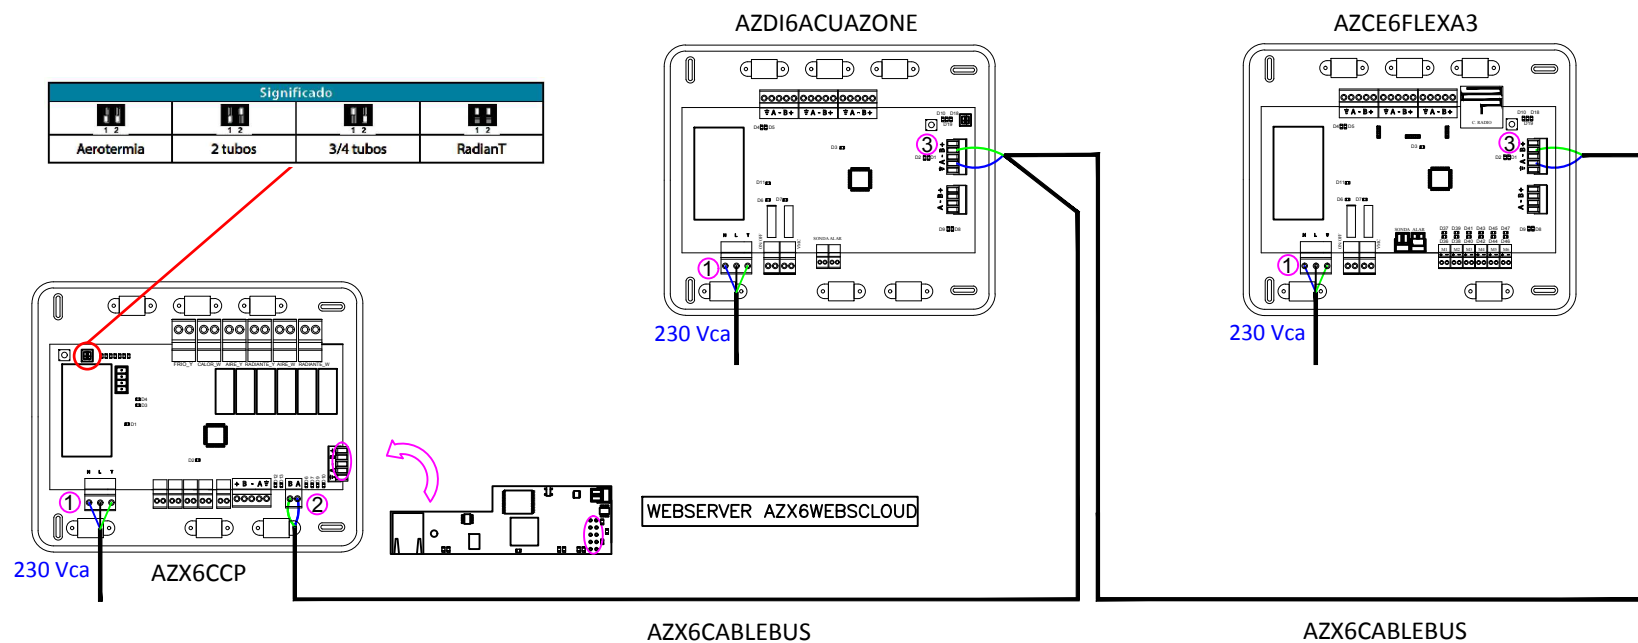


Aerotermia

Modo	Demanda	Relés de controlo					
		FRIQ. Y	CALOR B. W	AIRE Y	RADIANTE Y	AIRE W	RADIANTE W
Stop	Off	--	--	--	--	--	--
	Ar	ON	--	ON	--	--	--
Frio	Radiante	ON	--	--	ON	--	--
	Off	--	--	--	--	--	--
Calor	Ar	--	ON	--	--	ON	--
	Radiante	--	ON	--	--	--	ON
Seco	On	--	--	--	--	--	--
	Off	--	--	--	--	--	--
Ventilação	On	--	--	--	--	--	--
	Off	--	--	--	--	--	--

2 tubos/ 3/4 tubos

Modo	Demanda	Relés de controlo					
		FRIQ. Y	CALOR B. W	AIRE Y	RADIANTE Y	AIRE W	RADIANTE W
Stop	Off	--	--	--	--	--	--
	Ar	ON	--	ON	--	--	--
Frio	Radiante	ON	--	--	ON	--	--
	Off	ON	--	--	--	--	--
Calor	Ar	--	ON	--	--	ON	--
	Radiante	--	ON	--	--	--	ON
Seco	On	ON	--	--	--	--	--
	Off	--	--	--	--	--	--
Ventilação	On	--	--	--	--	--	--
	Off	--	--	--	--	--	--



A	Azul Blue
-	Negro Black
B	Verde Green
+	Rojo Red
N	Neutro Neutral
L	Fase Phase
⊕	Tierra Ground

Para mais informações técnicas sobre a CCP clique [aqui](#)

NOTA IMPORTANTE: ESTE ESQUEMA É APENAS INDICATIVO.
A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA DE ACORDO COM O DESENHO
DESENVOLVIDO PELO PROJECTISTA.